Isıtma & Soğutma

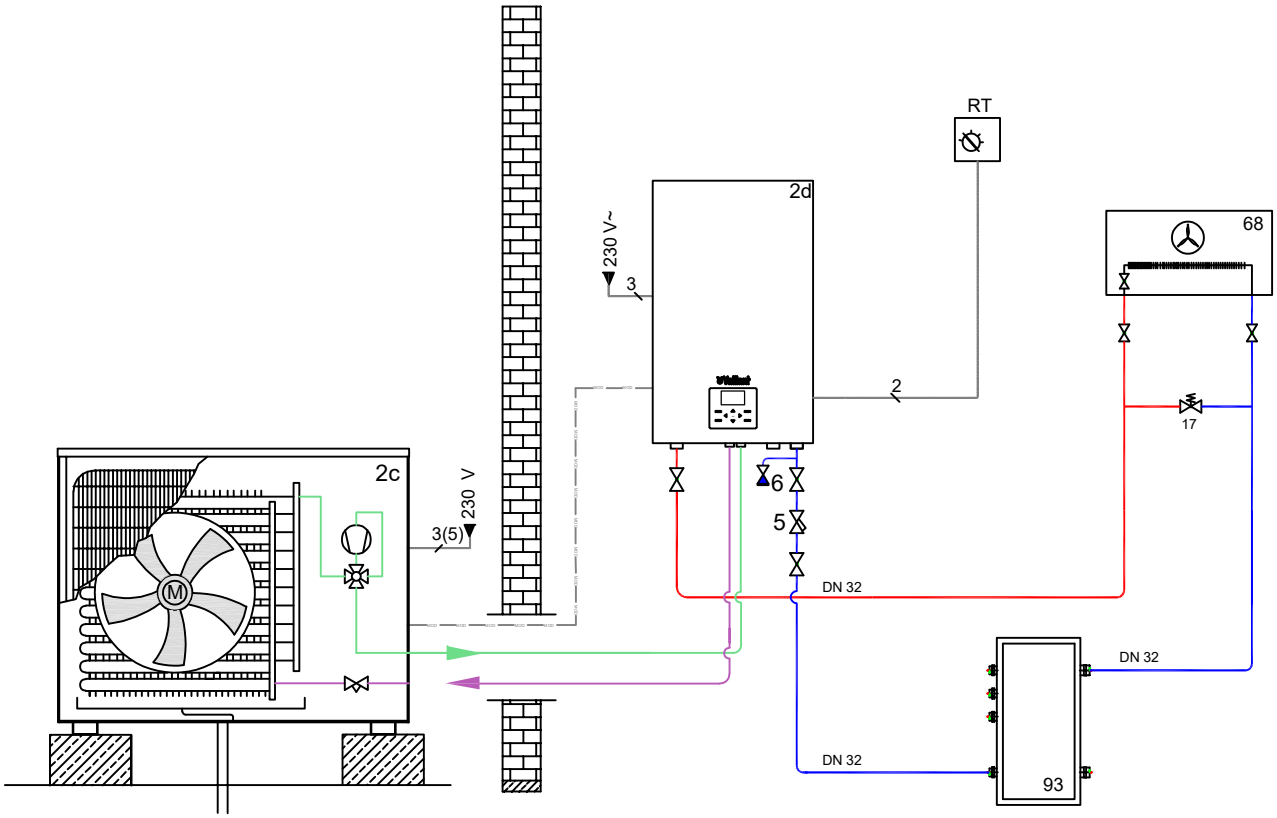

NOT:
Isı pompası tesisat çapı DN 32 olmalıdır. Tesisat boruları plastik ise çap DN 40 olmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aroTHERM Intro Isı Pompası Dış Ünitesi		Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
2d	aroTHERM Intro Isı Pompası iç Ünitesi		Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana		Resirkülasyon Hattı
5	Filtre		Sıcak Hat (Glikol)
17	By-pass Vanası		Soğuk Hat (Glikol)
68	Fan - Coil		R 32 Akışkanı
93	VP RW 45/2 B Hidrolik Tank		Kablo bağlantısı
6	Doldurma-Boşaltma Vanası		İletişim kablosu (MOD)
RT	On/Off Oda Termostatı		